




“SOLNUTJ ...SUCESSO EN OICIGEN”



Gestão de lote

ELITE-BROWNHOT

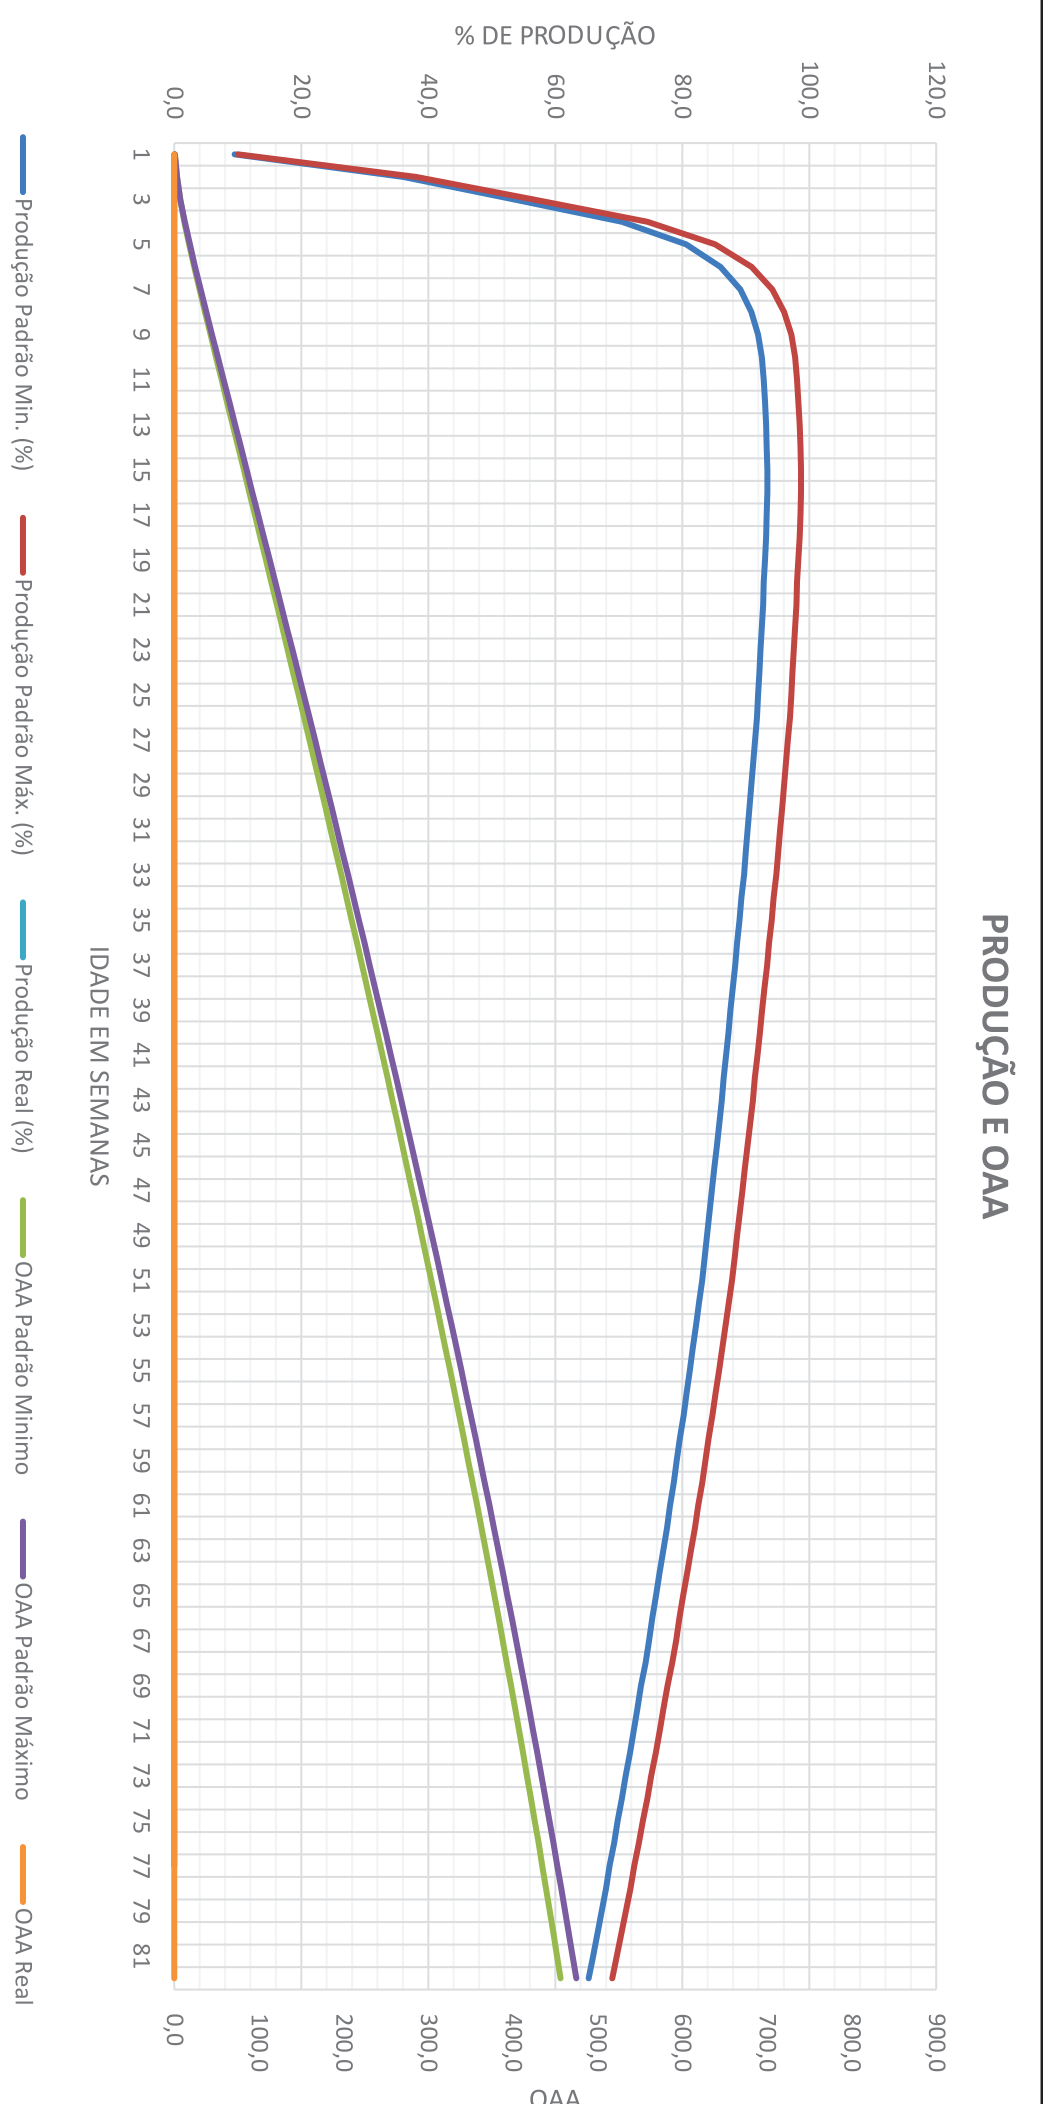

INFORMAÇÕES BÁSICAS

RAÇÃO PRÉ-POSTURA


Deve ser usada por 10 dias usar 800gr/ave, iniciar uma semana antes do início da produção até atingir 3%

PESAGEM DE AVES

As aves deverão ser pesadas semanalmente até 30 semanas e depois pelo menos uma vez por mês. Às 20 semanas deverão ter a mesma proporção de peso em relação ao padrão que alcançaram com 10 semanas.

CALCÁRIO GROSSO x CALCÁRIO FINO			
Tipo de ração	% de Calcário fino	% de Calcário grosso	
Postura 1	30%	70%	
Postura 2	25%	75%	
Postura 3	15%	85%	

INFORMAÇÕES BÁSICAS

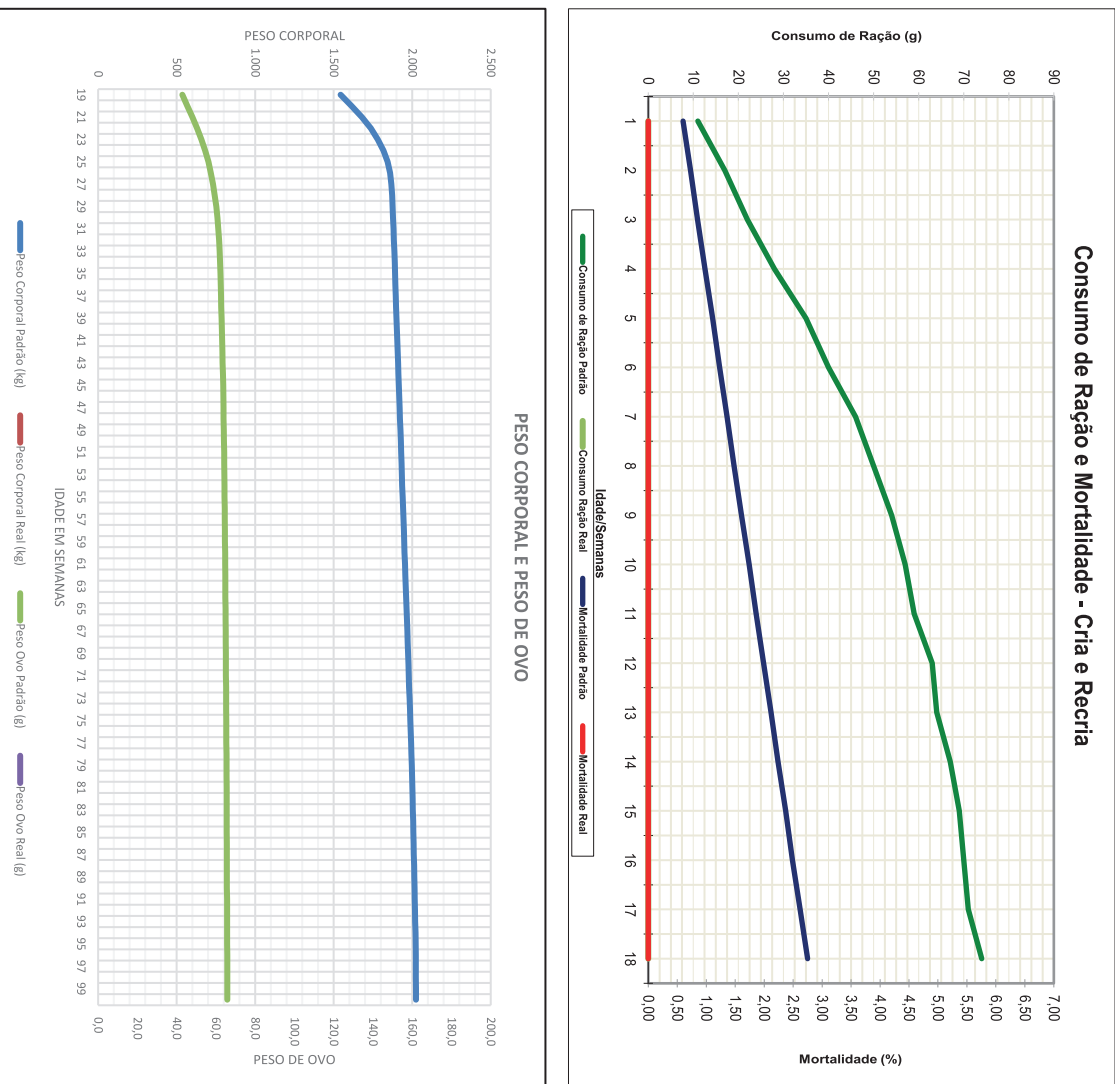

PROGRAMA DE LUZ		HORAS DE LUZ	
IDADE	1 a 2 dias	24:00	
3 a 7 dias	23:00		
21ª semana	21:00		
3ª semana	19:00		
4ª semana	17:00		
5ª semana	15:00		
7ª a 17ª semana	* 13 (luz natural)		
18ª semana	14:00		
19ª semana	14:30		
20ª semana	15:00		
21ª semana	15:30		
22ª semana	16:00		

Estímulo de luz somente quando as aves atingirem o **peso corporal de 1,450 kg e uniformidade superior a 80%**

* Nas regiões **Sul e Sudeste**, para lotes alojados em setembro e outubro, considerar o mínimo de 14:00 horas de luz

TEMPERATURA AMBIENTE

IDADE	TEMPERATURA °C
1 a 2 dias	35 a 36
3 a 4 dias	33 a 34
5 a 7 dias	31 a 32
2ª semana	28 a 29
3ª semana	26 a 27
4ª semana	22 a 24
Após a 4ª semana	18 a 20

AValiação DE CONSUMO

Avaiar 200 pintainhas em diferentes pontos

Água + ração

Somente água

Somente ração

Vazio

> 80% de papos cheios após 8 horas de alojado

> 80% de papos cheios após 24 horas de alojado

TRATAMENTO DE BICO

No incubatório

Avaiiação 8 sem. - se necessário repasse em 10 sem.

Utilizar analgésico nos primeiros 3 dias de vida

7 dias - comprimento entre 2 e 3 mm

10 semanas - comprimento 3 a 4 mm

7 dias ou 70g de peso corporal - comprimento 1 mm

Para determinar o comprimento do bico deve considerar a idade e o deslize da grunha

Cuidado adicional com a temperatura da lâmina que deve ser o suficiente para cauterizar e não queimar excessivamente

OBSERVAÇÕES GERAIS

PESO CORPORAL 10 SEMANAS -	As aves devem seguir o mais próximo possível do peso padrão. As aves <u>não</u> devem perder peso após entrarem em produção: se houver perda de peso significa que estão consumindo a reserva corporal, necessitando estímulo de consumo ou ajustes nutricionais.
----------------------------	---

LOHMANN BROWN-LITE - PRODUÇÃO



LOHMANN DO BRASIL

Granja: _____

Lote: _____ Quantidade: _____

Data Alojamento: _____

Data (Semana)	Idade	Viabilidade				Ovos			Quantidade Ovos Produzidos			Ovos/Ave Adj.			Peso Médio do Ovo		Ração		Peso Corporal Padrão (kg)	Consumo Corporal Padrão (kg)	Observações											
		Mortalidade	Saldo de Aves Total	Mort. Sem. Real (%)	Mort. Sem. Real Padrão (%)	Viabilidade Real (%)	Viabilidade Padrão (%)	Ovos Semana	Acumulado	Produção Real (%)	Produção Padrão Min. (%)	Produção Padrão Máx. (%)	OAA Real	OAA Mínimo	OAA Máximo	Peso Ovo Padrão (g)	Peso Ovo Semanal (kg)	g/Ave/Dia Real				g/Ave/Dia Padrão										
																							B	C (ou A) - B	D	E	F	G	H / (C ou A) x 100	I / (C / 7) x 100	J / (C / 7) x 1000	K / (C / 7) x 1000
	17		0			97,38													71		1,407											
	18					97,25													74		1,475											
	19				0,15	99,65				9,5	10,0	0,7	0,7			42,9			80		1,544											
	20				0,15	99,70				36,1	38,1	3,2	3,4			45,4			88		1,613											
	21				0,15	99,55				53,5	56,6	7,0	7,2			48,0			96		1,679											
	22				0,15	99,40				70,5	74,5	12,0	12,4			50,4			103		1,737											
	23				0,15	99,25				86,6	85,2	17,6	18,4			52,6			104		1,781											
	24				0,15	99,10				86,0	90,9	23,7	24,7			54,5			104		1,817											
	25				0,15	98,95				89,1	94,2	30,0	31,2			56,2			104		1,843											
	26				0,15	98,80				90,9	96,0	36,4	37,8			57,4			106		1,859											
	27				0,15	98,65				92,0	97,2	42,8	44,6			58,5			106		1,867											
	28				0,15	98,50				92,5	97,8	49,4	51,4			59,4			106		1,872											
	29				0,15	98,35				92,8	98,1	55,9	58,1			60,2			108		1,875											
	30				0,15	98,20				93,0	98,3	62,4	65,0			60,8			108		1,878											
	31				0,15	98,05				93,2	98,5	69,0	71,8			61,2			108		1,881											
	32				0,15	97,90				93,3	98,6	75,6	78,6			61,6			108		1,883											
	33				0,15	97,75				93,4	98,7	82,1	85,1			61,9			108		1,886											
	34				0,15	97,60				93,4	98,7	88,6	92,2			62,1			108		1,889											
	35				0,15	97,45				93,3	98,6	95,2	99,0			62,3			108		1,891											
	36				0,15	97,30				93,2	98,5	101,7	105,9			62,5			108		1,893											
	37				0,15	97,15				93,0	98,3	108,2	112,6			62,6			108		1,895											
	38				0,15	97,00				92,8	98,1	114,7	119,3			62,7			108		1,897											
	39				0,15	96,85				92,7	98,0	121,1	126,1			62,9			108		1,900											
	40				0,15	96,70				92,5	97,8	127,6	132,8			63,0			108		1,902											
	41				0,15	96,55				92,3	97,6	134,1	139,5			63,2			108		1,905											
	42				0,15	96,40				92,2	97,4	140,4	146,2			63,3			108		1,908											
	43				0,15	96,25				92,0	97,2	146,3	152,9			63,4			108		1,910											
	44				0,15	96,10				91,8	97,0	153,3	159,5			63,6			108		1,912											
	45				0,15	95,95				91,5	96,7	159,6	166,2			63,7			108		1,915											
	46				0,15	95,80				91,2	96,4	165,9	172,7			63,8			109		1,917											
	47				0,15	95,65				90,9	96,0	172,3	179,3			63,9			109		1,920											
	48				0,15	95,50				90,6	95,7	178,6	185,8			63,9			109		1,922											
	49				0,15	95,35				90,3	95,4	184,8	192,4			64,0			109		1,925											
	50				0,15	95,20				90,0	95,1	191,0	198,8			64,1			109		1,928											
	51				0,15	95,05				89,7	94,8	197,3	205,3			64,2			109		1,930											
	52				0,15	94,90				89,3	94,4	203,4	211,8			64,2			109		1,932											
	53				0,15	94,75				89,0	94,1	209,5	218,1			64,3			109		1,934											
	54				0,15	94,60				88,7	93,7	215,7	224,5			64,4			109		1,936											
	55				0,15	94,45				88,4	93,4	221,8	230,8			64,4			109		1,939											
	56				0,15	94,30				88,0	93,0	227,9	237,2			64,5			109		1,942											
	57				0,15	94,15				87,6	92,6	233,8	243,4			64,5			109		1,945											
	58				0,15	94,00				87,3	92,3	239,8	249,6			64,6			109		1,947											
	59				0,15	93,85				86,9	91,8	245,8	255,8			64,6			109		1,949											
	60				0,15	93,70				86,5	91,4	251,8	262,0			64,7			109		1,951											
	61				0,15	93,55				86,2	91,1	257,6	268,2			64,7			109		1,954											
	62				0,15	93,40				85,8	90,7	263,5	274,3			64,8			109		1,956											
	63				0,15	93,25				85,5	90,3	269,3	280,3			64,8			109		1,959											
	64				0,15	93,10				85,1	89,9	275,1	286,3			64,8			109		1,961											
	65				0,15	92,95				84,7	89,5	280,9	292,3			64,9			109		1,964											
	66				0,15	92,80				84,3	89,1	286,7	298,4			64,9			109		1,967											
	67				0,15	92,65				83,9	88,7	292,3	304,3			65,0			109		1,969											
	68				0,15	92,50				83,5	88,3	298,0	310,2			65,0			109		1,971											
	69				0,15	92,35				83,1	87,8	303,6	316,0			65,1			109		1,974											
	70				0,15	92,20				82,6	87,3	309,2	321,8			65,1			109		1,976											
	71				0,15	92,05				82,2	86,8	314,8	327,6			65,1			109		1,978											
	72				0,15	91,90				81,7	86,3	320,3	333,3			65,2			109		1,980											
	73				0,15	91,75				81,2	85,8	325,8	339,0			65,2			109		1,983											
	74				0,15	91,60				80,7	85,3	331,1	344,7			65,2			109		1,986											
	75				0,15	91,45				80,2	84,8	336,5	350,3			65,3			109		1,988											
	76				0,15	91,30				79,6	84,2	341,9	355,9			65,3			109		1,990											
	77				0,15	91,15				79,2	83,6	347,2	361,4			65,3			109		1,993											
	78				0,15	91,00				78,7	83,1	352,4	366,8			65,4			109		1,995											
	79				0,15	90,85				78,1	82,5	357,7	372,3			65,4			109		1,997											
	80				0,15	90,70				77,6	82,0	362,8	377,6			65,4			109		1,999											
	81				0,15	90,55				77,0	81,4	368,0	383,0			65,5			109		2,001											
	82				0,15	90,40				76,4	80,8	373,0	388,2			65,5			109		2,003											
	83				0,15	90,25				75,9	80,2	378,1	393,5			65,5			109		2,004											
	84				0,15	90,10				75,3	79,5	383,1	398,7			65,5			109		2,006											
	85				0,15	89,95				74,8	79,0	388,0	403,8			65,5			109		2,007											
</																																

Granja: _____

Galpão: _____ Lote: _____

Pinteiro: _____

LOHMANN BROWN-LITE - CRIA E RECRIA

LOHMANN DO BRASIL

Data de Alojamento: _____

Mortalidade no Transporte: _____

Número de Aves Alojadas (A): _____

Peso na Chegada (g): _____

Uniformidade na Chegada (%) _____

Sistema: Galoia _____ / Piso _____

Densidade de aves: _____

||
||
||