




“SOLNIN’...OSSCSN’ ED OIOÇQEN



Gestão de lote



ELIT-1ST NNAWHOT

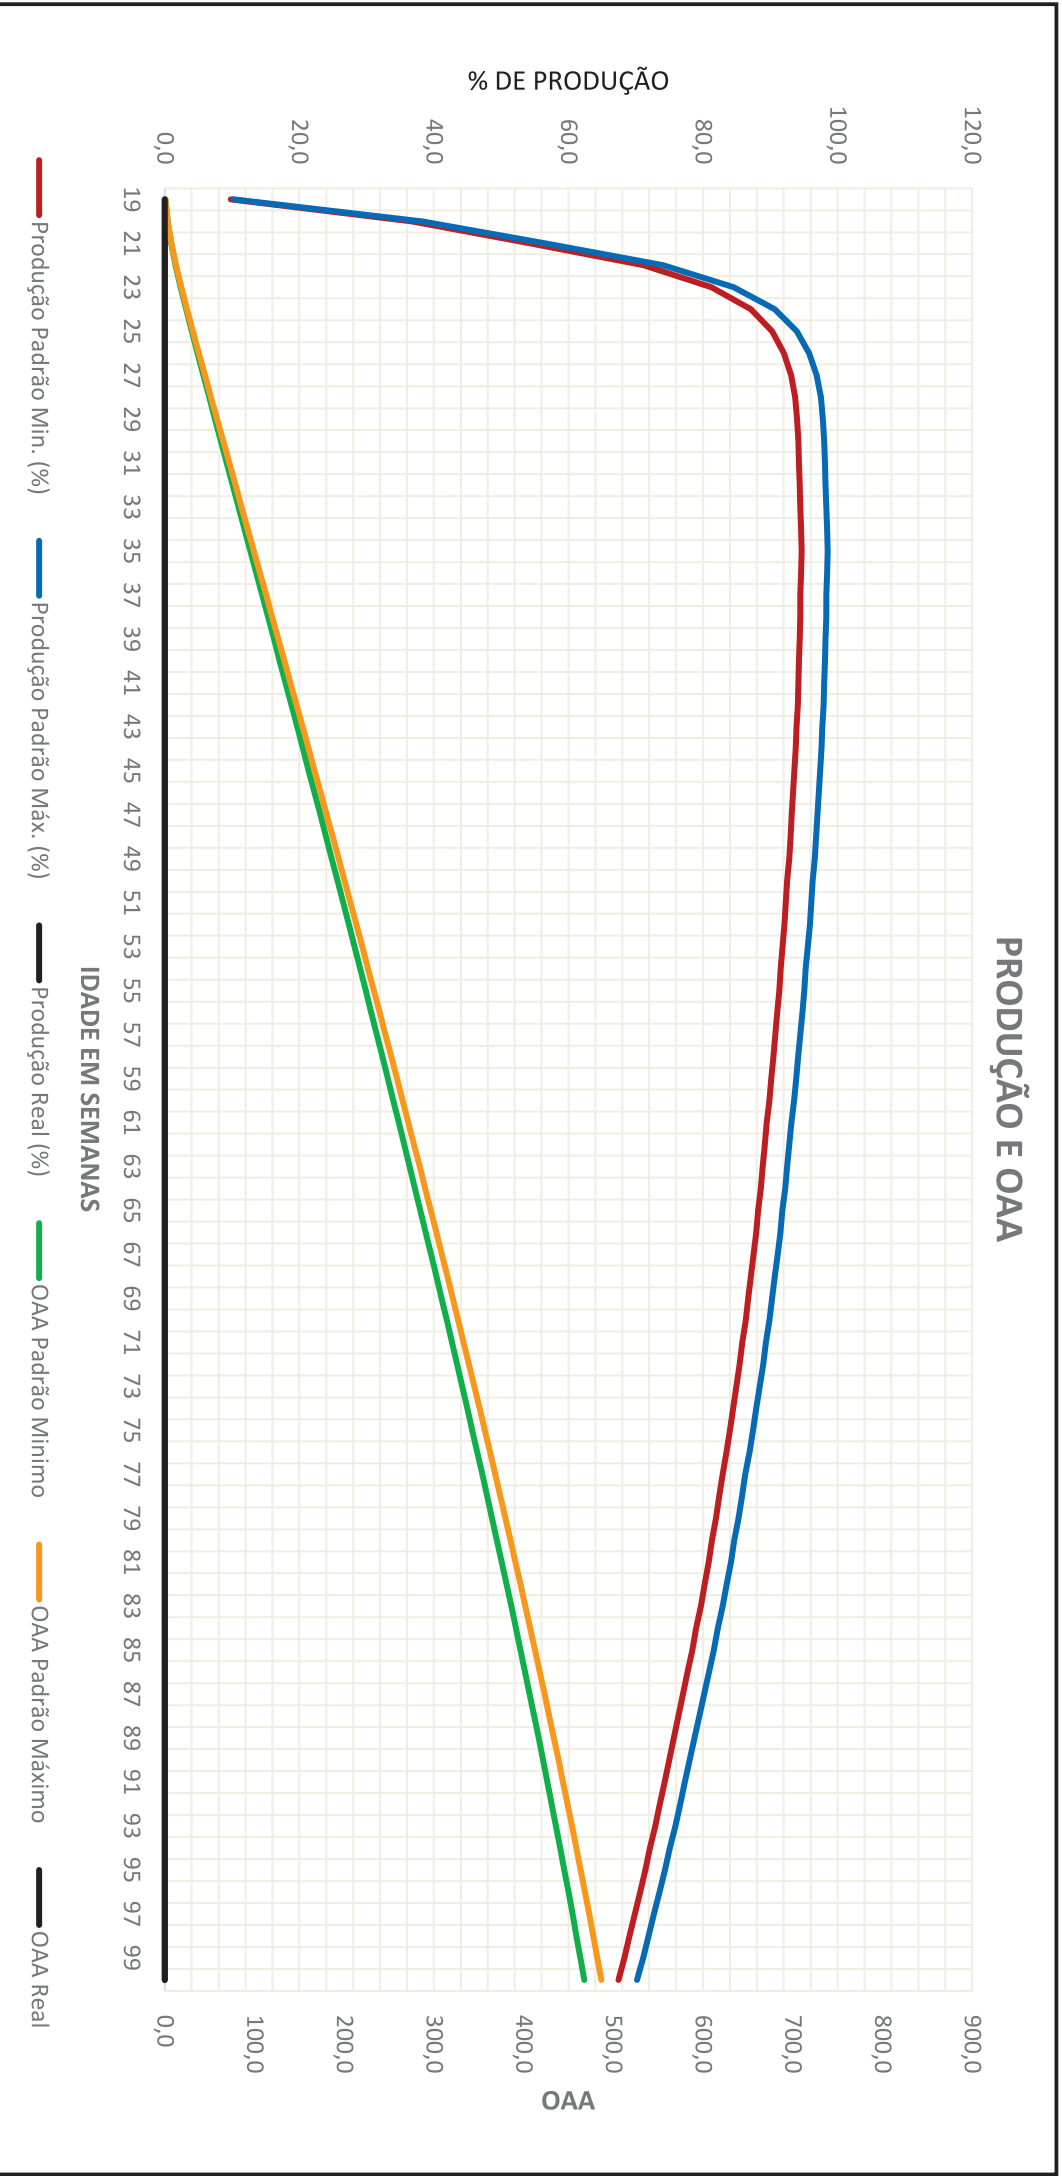

INFORMAÇÕES BÁSICAS

RAÇÃO PRÉ-POSTURA	PESAGEM DE AVES	CALCÁRIO GROSSO x CALCÁRIO FINO												
Deve ser usada por 10 dias usar 800gr/ave, iniciar uma semana antes do início da produção até atingir 3%	As aves deverão ser pesadas semanalmente até 30 semanas e depois pelo menos uma vez por mês.	<table><tr><th>Tipo de ração</th><th>% de Calcário fino</th><th>% de Calcário grosso</th></tr><tr><td>Postura 1</td><td>30%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Postura 2</td><td>25%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Postura 3</td><td>15%</td><td>85%</td></tr></table>	Tipo de ração	% de Calcário fino	% de Calcário grosso	Postura 1	30%	70%	Postura 2	25%	75%	Postura 3	15%	85%
Tipo de ração	% de Calcário fino	% de Calcário grosso												
Postura 1	30%	70%												
Postura 2	25%	75%												
Postura 3	15%	85%												

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Consumo de Ração e Mortalidade - Cria e Recria

PESO CORPORAL E PESO DO OVO

PROGRAMA DE LUZ	
IDADE	HORAS DE LUZ
1 a 2 dias	24:00
3 a 7 dias	23:00
2ª semana	21:00
3ª semana	19:00
4ª semana	17:00
5ª semana	15:00
7ª a 17ª semana	* 13 (luz natural)
18ª semana	14:00
19ª semana	14:30
20ª semana	15:00
21ª semana	15:30
22ª semana	16:00

Estimulo de luz somente quando as aves atingirem o peso corporal de 1.250 kg e uniformidade superior a 80%

* Nas regiões Sul e Sudeste, para lotes alojados em setembro e outubro, considerar o mínimo de 14,00 horas de luz

TRATAMENTO DE BICO	
Infravermelho	no incubatório
1º tratamento convencional	avaliação 8 sem. - se necessário repasse em 10 sem. Utilizar analgésico nos primeiros 3 dias de vida
2º tratamento convencional	7 dias - comprimento entre 2 e 3 mm
3º tratamento em "v"	10 semanas - comprimento 3 a 4 mm
1º tratamento em "v"	7 dias ou 70% de peso corporal - comprimento 1 mm

Para determinar o comprimento do bico deve considerar a idade e o desfilio da granja

Cuidado adicional com a temperatura da lâmina que deve ser o suficiente para cauterizar e não queimar excessivamente

TEMPERATURA AMBIENTE	
IDADE	TEMPERATURA °C
1 a 2 dias	35 a 36
3 a 4 dias	33 a 34
5 a 7 dias	31 a 32
2ª semana	28 a 29
3ª semana	26 a 27
4ª semana	22 a 24
Após a 4ª semana	18 a 20

AVALIAÇÃO DE CONSUMO	
Avaliar 200 pintinhas em diferentes pontos	Água + ração
Categorias:	Somente água
	Somente ração
	Vazio
> 80% de papos cheios após 8 horas de alojado	
> 90% de papos cheios após 24 horas de alojado	

OBSERVAÇÕES GERAIS

PESO CORPORAL 10 SEMANAS -	As aves devem seguir o mais próximo possível do peso padrão.
As aves não devem perder peso após entrarem em produção: se houver perda de peso significa que estão consumindo a reserva corporal, necessitando estímulo de consumo ou ajustes nutricionais.	

LOHMANN LSL-LITE - PRODUÇÃO



LOHMANN
DO BRASIL

Granja: _____
Lote: _____ Quantidade: _____
Data Alojamento: _____

Data (Semana)	Idade	Viabilidade					Quantidade Ovos Produzidos				Ovos Ave Alôj.				Peso Médio do Ovo				Ração		Peso Corporal Real (kg)	Consumo Corporal Água	Observações	
		Mortalidade	Saldo de Aves Total	Mort. Sem. Real (%)	Viabilidade Real (%)	Viabilidade Padrão (%)	Ovos Semana	Acumulado	Produção Padrão Min. (%)	Produção Padrão Máx. (%)	OAA Real	OAA Mínimo	OAA Máximo	Peso Ovo Real (g)	Peso Ovo Padrão (g)	Consumo Semanal (kg)	g/Ave/Dia Real	g/Ave/Dia Padrão	Conversão Alimentar Real (%)	G / C / 7 x				G
	B	C	C (m/A) - B	D	C (m/A) x 100	E	F	E + F	E / C / 7 x	F / A											6	G / F x 12		
	17		0			97,38			100														1,290	
	18		0			97,25																	1,342	
	19			0,13		99,87																	1,391	
	20			0,13		99,74																	1,438	
	21			0,13		99,61																	1,480	
	22			0,13		99,48																	1,500	
	23			0,13		99,35																	1,556	
	24			0,13		99,22																	1,585	
	25			0,13		99,09																	1,600	
	26			0,13		98,96																	1,630	
	27			0,13		98,83																	1,640	
	28			0,13		98,70																	1,645	
	29			0,13		98,57																	1,647	
	30			0,13		98,44																	1,649	
	31			0,13		98,31																	1,651	
	32			0,13		98,18																	1,653	
	33			0,13		98,05																	1,655	
	34			0,13		97,92																	1,657	
	35			0,13		97,79																	1,659	
	36			0,13		97,66																	1,661	
	37			0,13		97,53																	1,663	
	38			0,13		97,40																	1,665	
	39			0,13		97,27																	1,667	
	40			0,13		97,14																	1,669	
	41			0,13		97,01																	1,671	
	42			0,13		96,88																	1,673	
	43			0,13		96,75																	1,675	
	44			0,13		96,62																	1,677	
	45			0,13		96,49																	1,679	
	46			0,13		96,36																	1,681	
	47			0,13		96,23																	1,683	
	48			0,13		96,09																	1,685	
	49			0,13		95,97																	1,687	
	50			0,13		95,84																	1,689	
	51			0,13		95,71																	1,691	
	52			0,13		95,58																	1,693	
	53			0,13		95,45																	1,695	
	54			0,13		95,32																	1,697	
	55			0,13		95,19																	1,699	
	56			0,13		95,06																	1,701	
	57			0,13		94,93																	1,702	
	58			0,13		94,80																	1,703	
	59			0,13		94,67																	1,704	
	60			0,13		94,54																	1,704	
	61			0,13		94,41																	1,705	
	62			0,13		94,28																	1,705	
	63			0,13		94,15																	1,706	
	64			0,13		94,02																	1,706	
	65			0,13		93,89																	1,707	
	66			0,13		93,76																	1,707	
	67			0,13		93,63																	1,708	
	68			0,13		93,50																	1,708	
	69			0,13		93,37																	1,709	
	70			0,13		93,24																	1,709	
	71			0,13		93,11																	1,710	
	72			0,13		92,98																	1,710	
	73			0,13		92,85																	1,711	
	74			0,13		92,72																	1,711	
	75			0,13		92,59																	1,712	
	76			0,13		92,46																	1,714	
	77			0,13		92,33																	1,714	
	78			0,13		92,20																	1,715	
	79			0,13		92,07																	1,716	
	80			0,13		91,94																	1,716	
	81			0,13		91,81																	1,718	
	82			0,13		91,68																	1,719	
	83			0,13		91,55																	1,719	
	84			0,13		91,42																	1,720	
	85			0,13		91,29																	1,720	
	86			0,13		91,16																	1,722	
	87			0,13		91,03																	1,723	
	88			0,13		90,90																	1,723	
	89			0,13		90,77																	1,724	
	90			0,13		90,64																	1,724	
	91			0,13		90,51																	1,725	
	92			0,13		90,38																	1,725	
	93			0,13		90,25																	1,726	
	94			0,13		90,12							</											